



POLYDUCT^{zRt.}

SZERELÉSI UTASÍTÁS

Támlás pad

Gyártó:

POLYDUCT zRt.
4181 Nádudvar, Kabai út 62.

Támlás pad fő egységei:

- Felületkezelt vázszerkezet
- Felületkezelt fa tetőrész





POLYDUCT[®]

Felületkezelt vázszerkezet: Porfestés



Felületkezelt fa tetőrész: Speciális gombaölő réteg
Többrétegű színező festés



Megnevezés	Méret	Mennyiség [db]
Fém vázszerkezet	1810x890x578	1
Szélső deszkák	1710x90x40	2
Középső deszkák(egy oldalon lapolva)	1710x90x40	2
Támla deszka(két oldalon lapolva)	1710x90x40	2
Menetes betét fához (bkny)	M8x18	12
Peremes csavar (bkny)	M8x16	12


Szereléshez mellékelt tartozékok:

A napsugárzással szembeni követelmény:

- Kérjük, vegye figyelembe a támlás pad telepítésénél, hogy a napsugárzás hatására bekövetkező felmelegedést kerülni kell. Törekedjünk arra, hogy az asztal egy élő fa közelében, megfelelő tájolással kerüljön telepítésre.

Szerelés:

- A 1710 x 90 x 40 mm deszkákba behajjtuk az M8x 18 menetes betéteket. 1db fába 2 db menetes betét illeszkedik. A betétek helye már a vásárolt falécben elő van fúrva.
- Az asztalhoz 6 db faléc tartozik, így az előző műveletet 6-szor kell elvégezni.
- A betétekkel ellátott falécek a képen látható módon elhelyezzük a fémszerelvényen.
- A megfelelő pozicionálást követően imbusz csavarhúzóval becsavarjuk illetve meghúzzuk az M8 x 16 peremes csavarokat.
- Ezt a műveletet 12-szor kell elvégezni a 6 db falécen

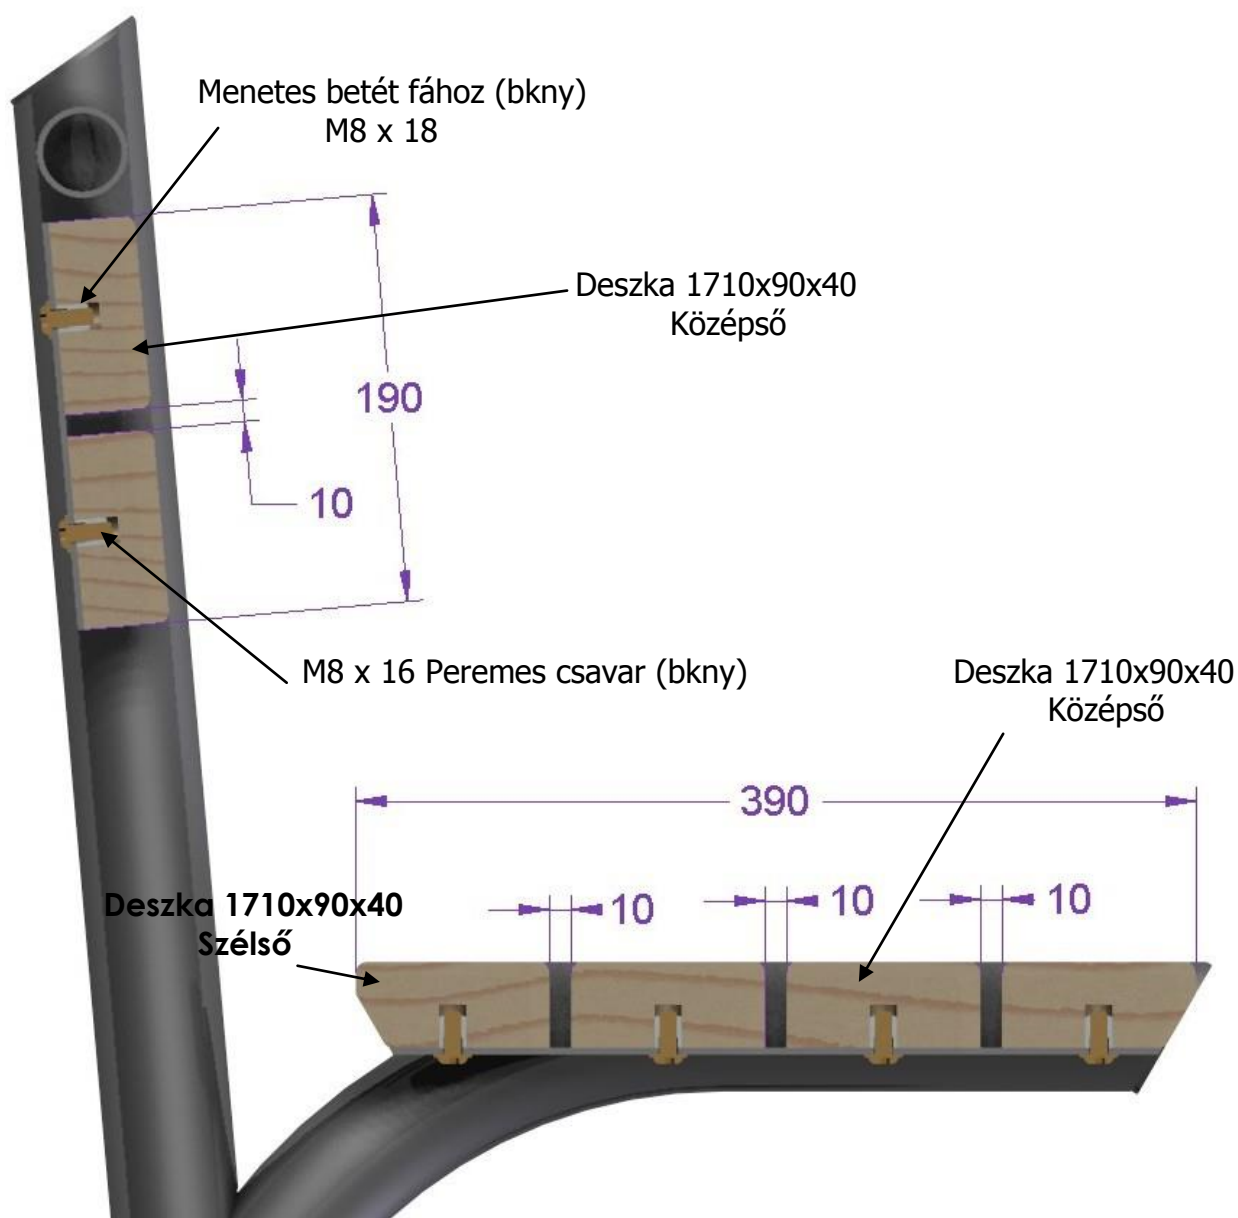


Telepítés:

Támlás pad:


- Az összeszerelt támlás pad talppontjait, azaz a felületkezelt vázszerkezet talpait a helyszínen készített C16-s betontuskó (minimum C16 minőségű) felületén kell úgy elhelyezni úgy, hogy a talppontok egy vízszintes síkon helyezkedjenek el;
- A betontuskók középvonala közötti távolság nagysága 1810mm,
Betontuskók minimális méretei:
 - Magassága: 600mm
 - Szélessége: 300mm X 300mm
- Az ellipszis talp 3db M10 anyával és M10 fakötésű alátéttel kell lerögzíteni a 3db M10 X103 betondübelhez.


M10 hatlapfejű anyá

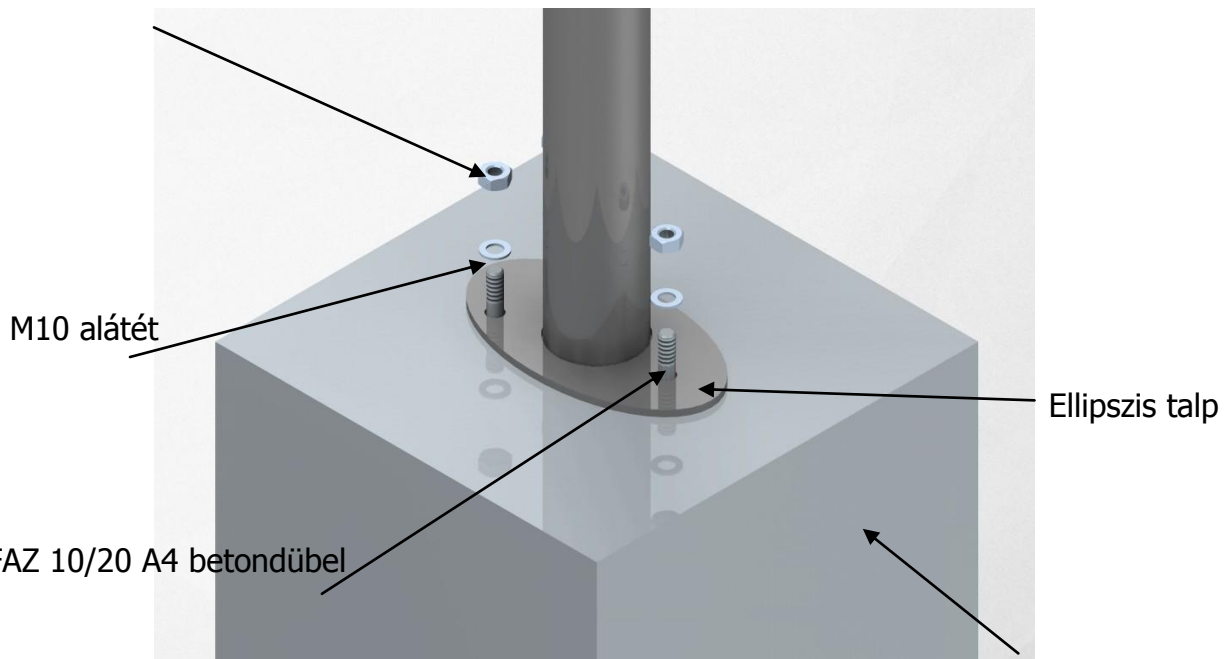

Helyszínen készített C16-s betontuskó

Betontest ágyazatának kialakítása (méretek mm-ben)

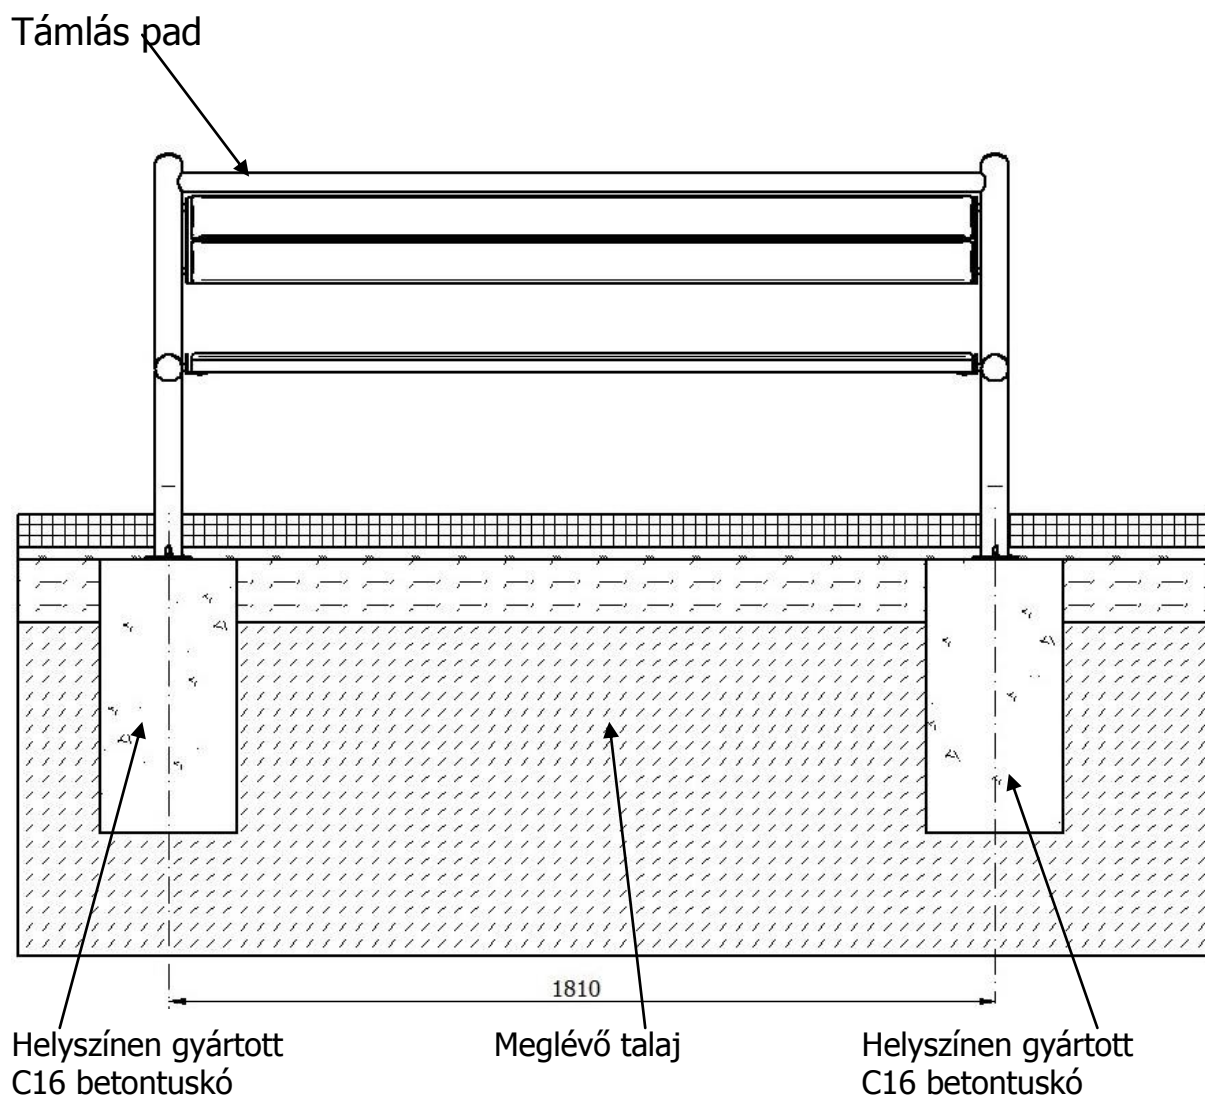

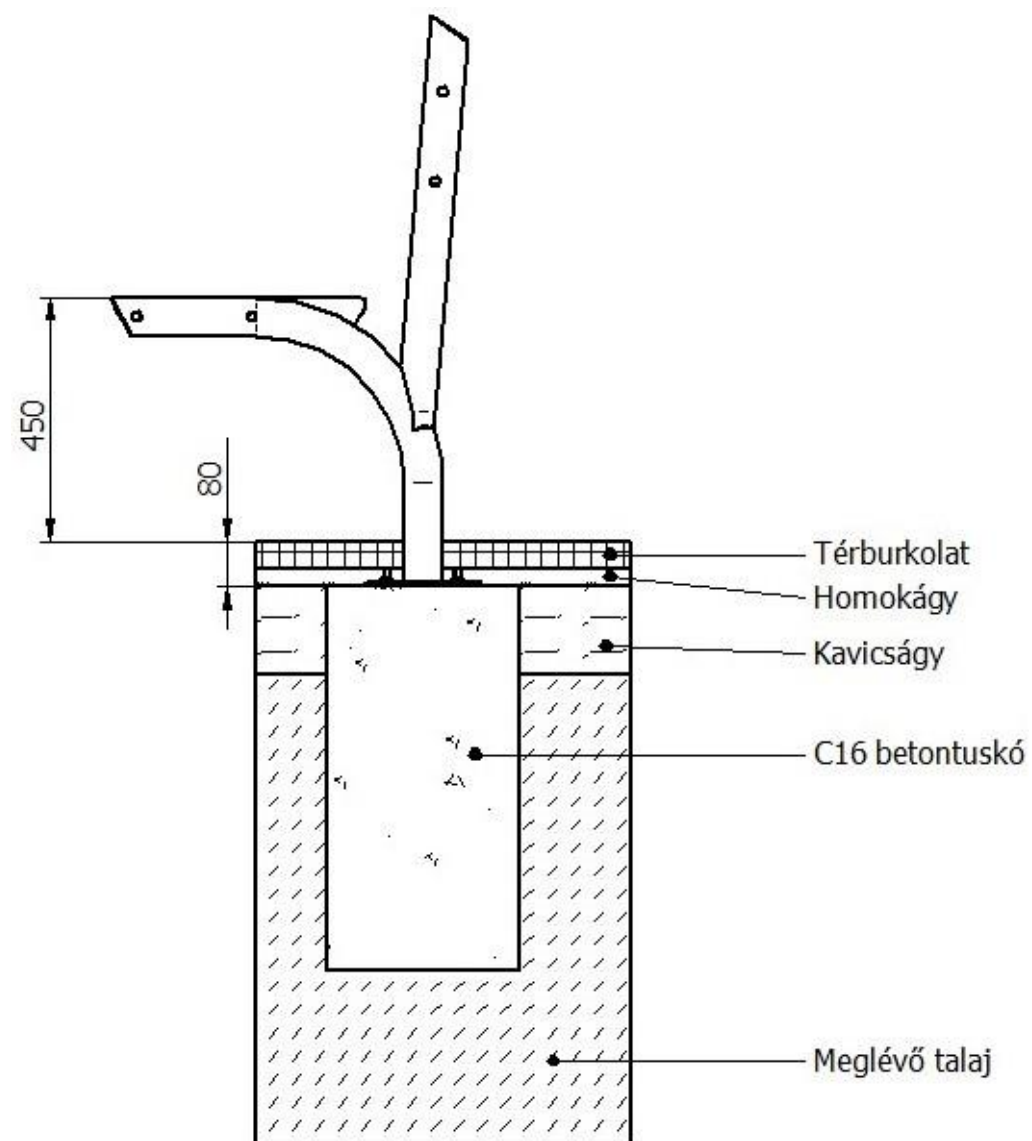

Ellenőrzés és Karbantartási utasítás



Minden támlás pad falapos ellenőrzés és karbantartás alá kell vetni. A termékekre vonatkozó szavatosság csak akkor adható meg, ha a termékek alapos ellenőrzése dokumentáltan megoldott.

Ellenőrzéssel és karbantartással hozzáértő személyt vagy egy kijelölt ellenőrző szervet kell megbízni!

Havi vizuális ellenőrzés:

Ezen a vizsgálaton a látható károkat és az egyes elemek sérüléseit kell meghatározni.

A támlás pad állapotának vizsgálata (megsérült-e, történt –e alakváltozás, törés, stabilan áll);

Az erős igénybevételnek illetve vandalizmusnak kitett helyeken az ellenőrzést naponta el kell végezni.

A rendkívüli károk, és törések által előidézett balesetveszélyes helyzeteket azonnali intézkedéssel kell megszüntetni. Ennek elsődleges módja a balesetveszélyes játszótéri eszközök használatának megakadályozása a hibák kijavításáig, vagy eszköz elbontásáig.

Ellenőrzés:

- Fémelemek:
megsérült-e valamelyik nincs károsítás; kopás, sérülés esetén korrodálódás,
- Stabilitása, szilárdsága romlott-e;
- Kötőelemek: a csavarok szilárdan meg vannak húzva a kötőelemek funkcionálisan biztonságosak, sérülésmentesek, nem korrodálódtak.
- Fa felületek: a festék és a lazúr rétege sérült-e, esetleges törés,

Évente felületkezelés:

P100 csiszoló papír segítségével a faléceken található lazúr réteg eltávolítása és újra festése vastag lazúrral.

Éves főellenőrzés:

A főellenőrzés során vizsgálni kell az időjárás okozta hatásokat, korhadás, korrózió meglétét, a berendezések esetleges alakváltozásait, továbbá a végrehajtott javítások vagy a pótlólagosan beépített alkatrészek következtében létrejött biztonságot.

Továbbá:

Kiemelt figyelem:
Fém felületek felújítása, korrodált csomóponti elemek cseréje.



POLYDUCT[®]

Ellenőrzési és karbantartási jegyzőkönyv

Dátum	Felelős személy	Játékeszköz	Vizsgálat		Megállapítás	Hiba megszüntetve		
			Megfelelő	Hiba		Hogyan	Dátum	Aláírás

Készítette: Pap Norbert